

FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS EN SÓTANO 2

Señores Copropietarios y Residentes reciban un cordial saludo.

El Consejo de Administración y la Administración, se permiten informar que, luego de evidenciar filtraciones de agua a través de una caja de inspección ubicada dentro del depósito No.73; procedimos a intervenirla y a canalizar sus aguas por medio de implementación de tramo de tubería inexistente.


ANTES



DURANTE



TUBERIA INSTALADA ANTES DE TAPAR

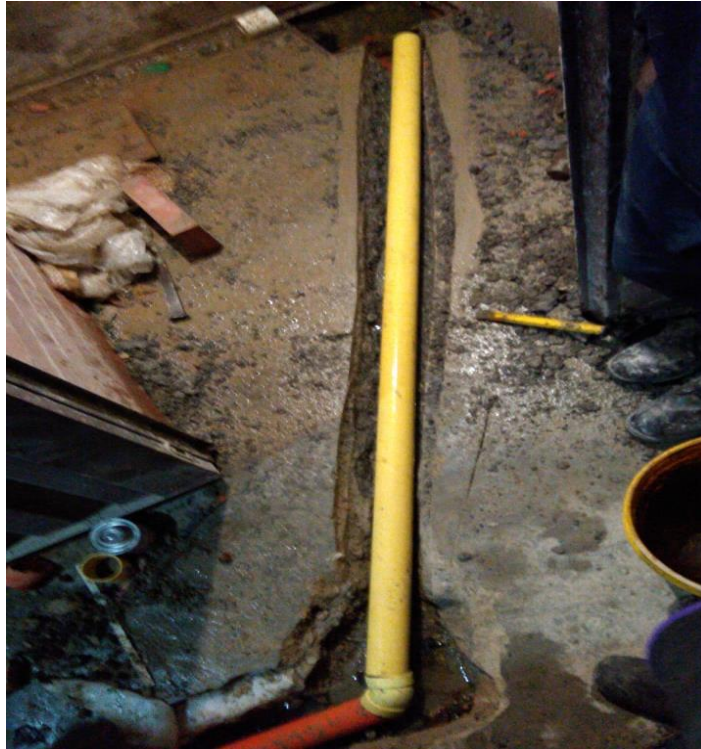

“SEGUIMOS TRABAJANDO PARA USTEDES PENSANDO EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO”

Cordialmente.



Adolfo Castillo Bertrand
Administrador